


	AIRBOX E50-90	AIRBOX E130-170
AIR X50-90	ANO	NE
AIR X130-170	NE	ANO

MAXIMÁLNÍ DÉLKA POTRUBÍ MEZI VNITŘNÍ JEDNOTKOU A TČ					
POTRUBÍ	AIR X50	AIR X70	AIR X90	AIR X130	AIR X170
ALPEX 26x3	60	41	25	-	-
ALPEX 32x3				60	30

* DOPORUČUJEME PRŮMĚRY POTRUBÍ PŘEČÍSLAT PRO DANÝ PŘÍPAD

LEGENDA:

- TČTEPELNÉ ČERPADLO
- ELK ...ELEKTROKOTEL
- T.....TEPLOMĚR
- M.....MANOMETR
- PV.....POJISTNÝ VENTIL
- E.....EXPANZNÍ NÁDOBA
- BALL...FILTRBALL
- PC.....OBĚHOVÉ ČERPADLO
- TB.....TOP BALL (REGULAČNÍ KOHOUT)
- DP.....DEMINERALIZAČNÍ PATRONA
- MOF.....MAGNETICKÝ ODKALOVACÍ FILTR

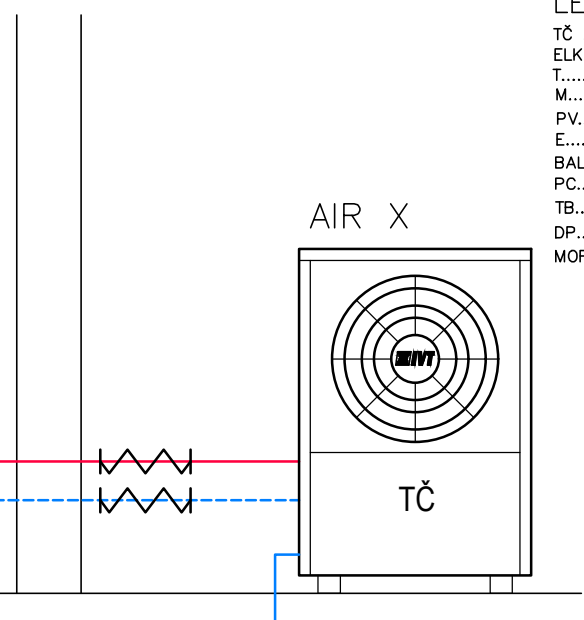

ODVOD KONDENZÁTU VYBAVIT
EL.TOPNÝM KABELM
ODVOD KONDENZÁTU
DEŠŤOVÁ KANALIZACE
(DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE)

HYDRAULICKÝ ZKRAT-PRŮMĚR O DIMENZI MENŠÍ NEŽ POTRUBÍ.MIN.DÉLKA 10xPRŮMĚR POTRUBÍ
ZKONTROLUJTE, ZDA VYHOVUJE VESTAVĚNÁ EXPANZNÍ NÁDOBA!!!
TOTO SCHÉMA VYŽADUJE 1ks MM100 (PŘÍDAVNÁ KARTA REGULACE)

AIR X + AIRBOX E + 1x TOPNÝ+ 1x PARALELNÍ CHLADÍCÍ OKRUH

VÝKRES 711b